

Испытательный центр «УралстройТест»

Общество с ограниченной ответственностью «УралстройТест»
(ООО «УралстройТест»)

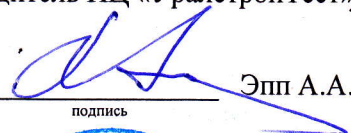
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21CA04

Адрес места осуществления деятельности: 620017, РОССИЯ,
Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2 А, стр. 7, пом. 5
телефон: (343) 352-48-75, 372-29-45
e-mail: uralstroytest@yandex.ru, www.test-ural.ru

УТВЕРЖДАЮ

ПРОТОКОЛ контрольных испытаний № 334 от «14» мая 2024 г.

Руководитель ИЦ «УралстройТест»


Эпп А.А.
подпись

«14» мая 2024 г.



М. П.

Основание для проведения испытаний: Договор № 3797 от 7 мая 2024 г.

Объект испытаний: Смеси и растворы строительные.

Заказчик ООО «Регион Техноген», Юридический адрес: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 11, помещ. 1. Фактический адрес: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, оф. 301. Почтовый адрес: 620039, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 77, оф. 22. Тел.: +7 (912) 234-62-21, +7 (965) 509-49-20.

Дата получения образцов: 7 мая 2024 г. Лабораторный № K149/24.

Сведения об испытываемых образцах: Образцы-кубы RTmix R1 гидроизоляционное эластичное, высокостойкое к истиранию, противоскользящее покрытие* размером 70x70x70 мм в количестве 4 шт. Образцы предоставлены Заказчиком.

Методика испытаний: ГОСТ 13087-2018 п.5.

Дата испытания образцов: 13 мая 2024 г.

Условия проведения испытаний: Испытания проводились в нормальных климатических условиях: температура воздуха (20±5) °С; относительная влажность не менее 55 %.

Применяемое при испытаниях оборудование и средства измерений:

Наименование, марка, зав. номер прибора	Метрологические (технические) характеристики		Срок действия поверки (калибровки), аттестации
	Класс точности (разряд), погрешность	Диапазон измерений	
Линейка измерительная металлическая 300 д № И14300	±0,1 мм	0-300 мм	19.07.2024 г.
Лабораторный круг истирания ЛКИ-3 №10	±5Н; ±1об/мин	300 Н; 30 об/мин	01.07.2024 г.
Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-5100 № D-19.028	высокий	5-5100 г	16.07.2024 г.

Результаты испытаний: приведены на листе 1, всего листов 1.

Истираемость (по изменению массы), г/см ²		Заключение о соответствии. Правило принятия решения ГОСТ 13087-2018 п. 5.5 таблица 1
Для образцов	Среднее	
0,13; 0,16; 0,15; 0,17	0,2	Марка по истираемости G1(не более 0,7 г/см ²)

Заключение: Испытанные образцы гидроизоляционного эластичного, высокостойкого к истиранию, противоскользящего покрытия RTmix R1 * соответствует марке G1 по истираемости (ГОСТ 13087-2018 п. 5.5 таблица 1).

Примечание: Результаты испытаний и заключения о соответствии (при наличии) относятся только к объектам, прошедшим испытания. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководства ИЦ.

* Информация предоставлена Заказчиком, ответственность ИЦ ограничена.

Зам. руководителя ИЦ «УралстройТест»  Власова Е.Н.

-Конец протокола-